




STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

PRODUCENT: TMA 15-592 BIAŁYSTOK BIAŁOSTOCZEK 26	Seria	MIERNIK PROMIENIOWANIA UV	TEL. 85 743 12 46, 85 687 14 50 FAX. 85 743 32 19
	Typ	UVC-02	

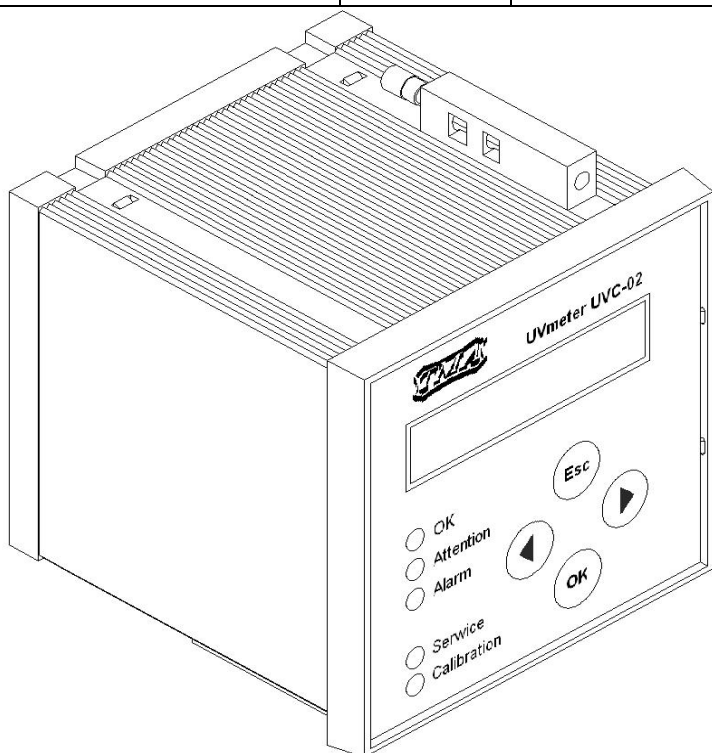

DANE TECHNICZNE:


Typ	UVC-02
Zasilanie	220V-230V 50 Hz
Wymiary (wys. x szer. x głębokość)	96x96x90mm
Waga	450 g
Pobór mocy	Poniżej 1W
Montaż	tablicowy

WYPOSAŻENIE:

Wyświetlacz	LCD 2x16 znaków
Klawisze	Klawiatura foliowa z 4 przyciskami
Obsługa języka	PL / EN / DE
Sygnalizacja stanu pracy	JEST
Sygnalizacja alarmu	JEST
Dźwiękowy sygnał alarmu	JEST
Wyjściowy sygnał analogowy (4-20mA, 0-20mA, 0-10V)	OPCJA
Interfejs cyfrowy (RS232/USB)	OPCJA
Licznik włączeń	JEST
Autokalibracja	JEST
Wyjście pod elektrozawór	JEST

PARAMETRY CZUJNIKA:

Zakres pomiarowy (długość promieniowania)	250-270 nm
Maksymalna czułość przy długości promieniowania	254 nm
Rozdzielczość	0,01% / 0.1% / 1%
Zakres Alarmu	10% - 90%

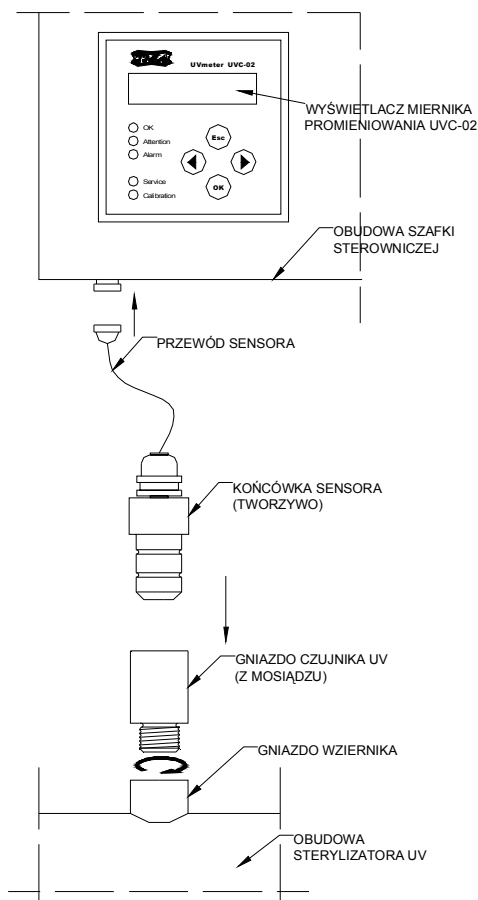

PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE

Bezpośrednia ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwa dla ludzkiej skóry i oczu. Na skutek bezpośredniego działania promieniowania ultrafioletowego może dojść do silnego zaczerwienienia, poparzenia skóry lub utraty wzroku (zależy od czasu bezpośredniego działania).

W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE

Urządzenie może być zasilane wyłącznie z sieci 220-230V 50Hz. Powinno być zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tym urządzeniu odłączyć jego zasilanie sieciowe.